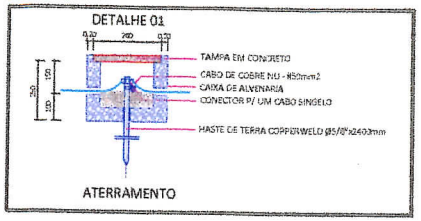

NOTAS

01- TODAS AS PARTES METALICAS NÃO ENERGIZADAS, DEVERÃO SER ATERRADAS COM CONDUTOR DE COBRE NÚ 25mm2
02- UTILIZAR HASTES ATE ATINGIR A RESISTENCIA DE 10 OHMS
03- POSTE COM BASE 600KGF COM BASE CONCRETADA

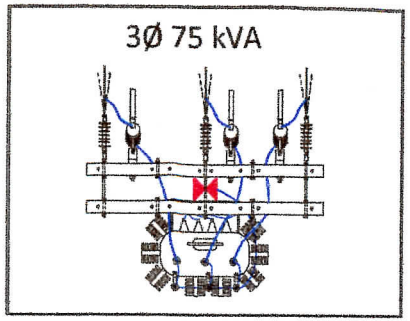

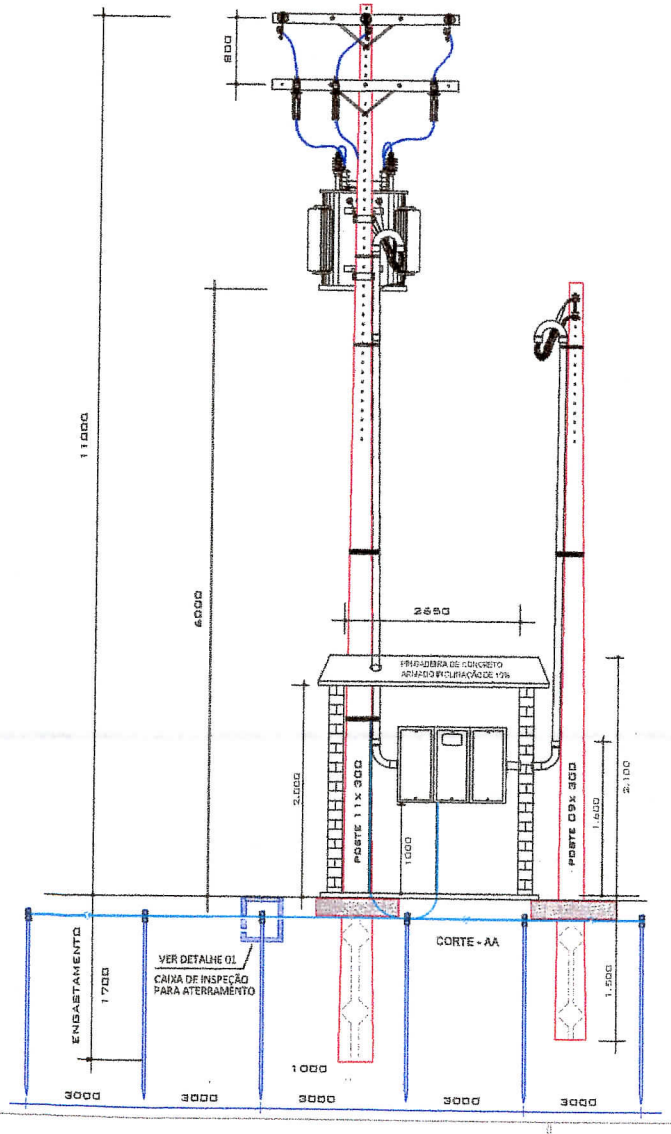

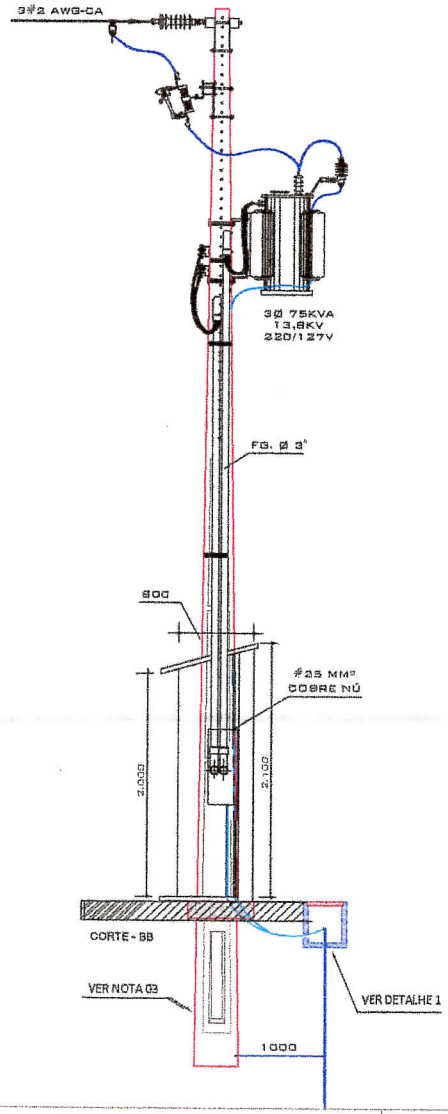

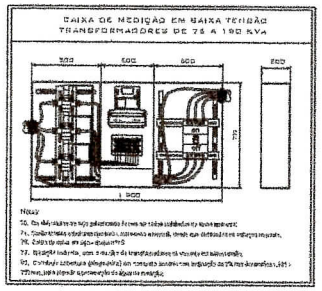

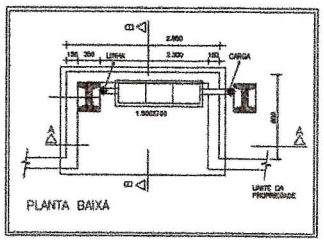

LEGENDA

- POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" À INSTALAR
- POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" EXISTENTE
- TRANSFORMADOR À INSTALAR
- TRANSFORMADOR EXISTENTE
- 100 A / 10 kA — CHAVE FUSÍVEL À INSTALAR
- 100 A / 10 kA — CHAVE FUSÍVEL EXISTENTE
- PARA-RAIO À INSTALAR
- ATERRAMENTO À INSTALAR
- ESTRUTURA PRIMÁRIA EXISTENTE
- ESTRUTURA PRIMÁRIA À INSTALAR
- BASE CONCRETADA PROJETADA
- REDE DE MÉDIA TENSÃO PROJETADA

DIAGRAMA UNIFILAR
REDE DA CELPA

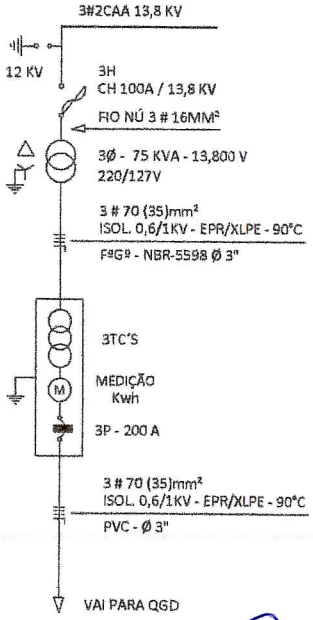

RENAN SOARES MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
CPF 008 162 232 54

DETALHE: PROJETO DE ELÉTRICO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 75 KVA SIMPLIFICADA AO TEMPO E EM POSTE COM MEDIÇÃO INDIRETA		PRANCHA: UNICA
CONTEÚDO: PROJETO ELÉTRICO, VISTAS FRONTAL, LATERAL, SUPERIOR E DIAGRAMA UNIFILAR E DETALHES		
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO - PARÁ		RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO CRUZ [illegible] CREA [illegible]
MÃE DO RIO - PA	LOCAL: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO - PARÁ	
FASE DO PROJETO: ☒ A EXECUTAR ☐ EXECUTADO	CEPA: PROJETO DE EXECUÇÃO DE UMA SE DE 75 KVA 13,8KV - 220/127V	
DATA: JANEIRO / 2021	DETALHE: UNICA	DESENHO: 75 KVA

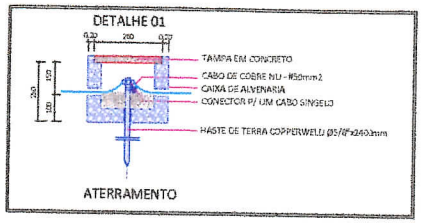

NOTAS

01- TODAS AS PARTES METALICAS NÃO ENERGIZADAS, DEVERÃO SER ATERRADAS COM CONDUTOR DE COBRE NÚ 25mm2
02- UTILIZAR HASTES ATE ATINGIR A RESISTENCIA DE 10 OHMS
03- POSTE COM BASE 600KGF COM BASE CONCRETADA

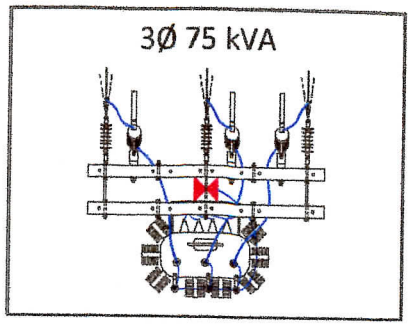

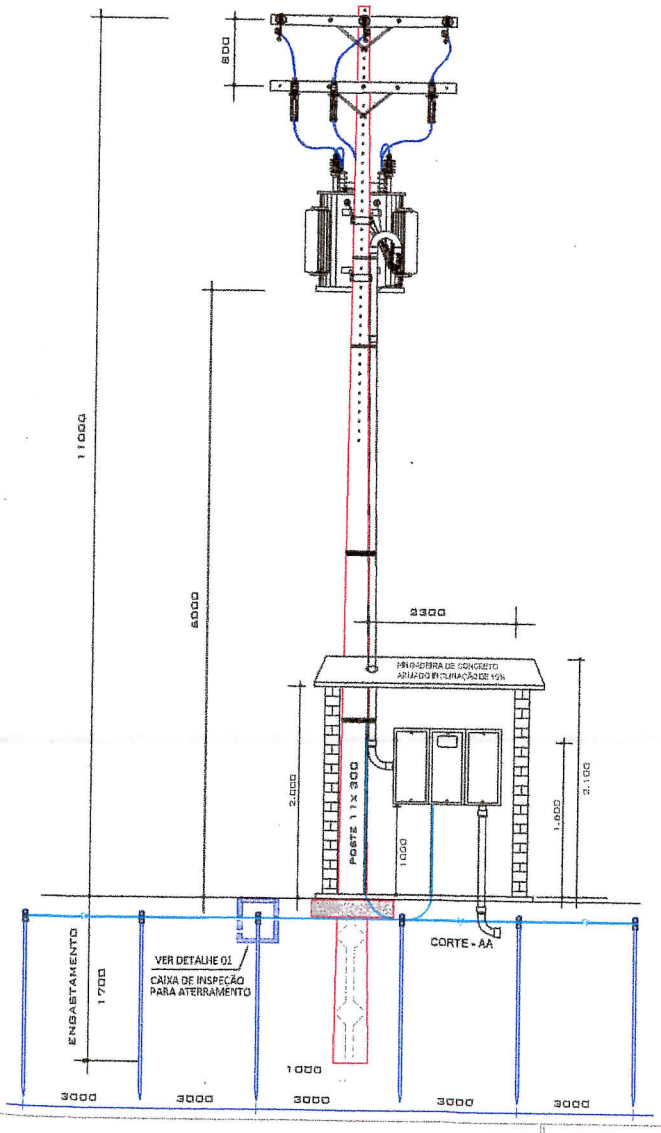

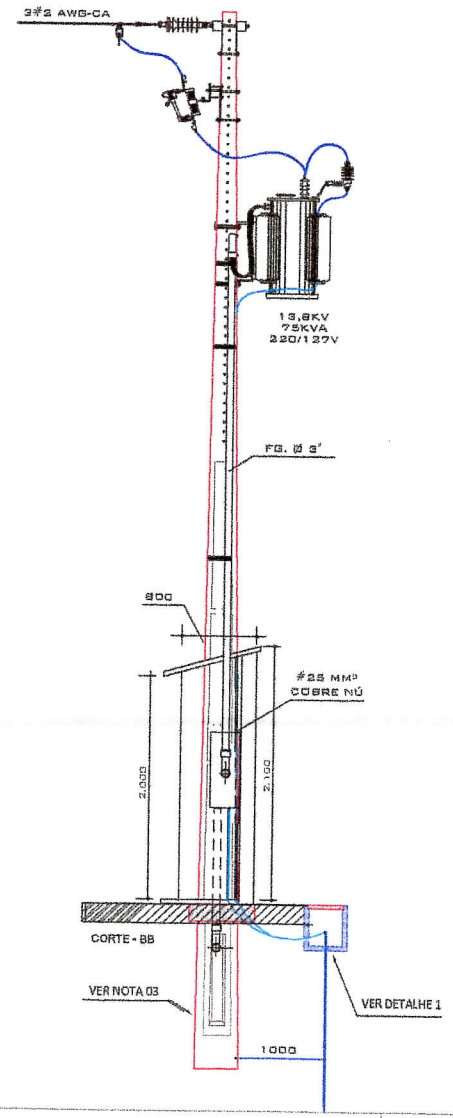

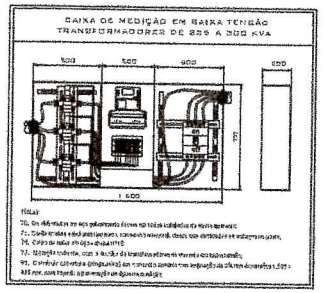

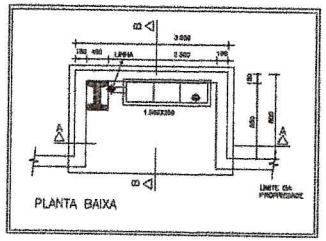

LEGENDA

- POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" À INSTALAR
- POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" EXISTENTE
- TRANSFORMADOR À INSTALAR
- TRANSFORMADOR EXISTENTE
- CHAVE FUSÍVEL À INSTALAR
- CHAVE FUSÍVEL EXISTENTE
- PÁRA-RAIO À INSTALAR
- ATERRAMENTO À INSTALAR
- N1 ESTRUTURA PRIMÁRIA EXISTENTE
- N2 ESTRUTURA PRIMÁRIA À INSTALAR
- BASE CONCRETADA PROJETADA
- REDE DE MÉDIA TENSÃO PROJETADA

DIAGRAMA UNIFILAR
REDE DA CELPA

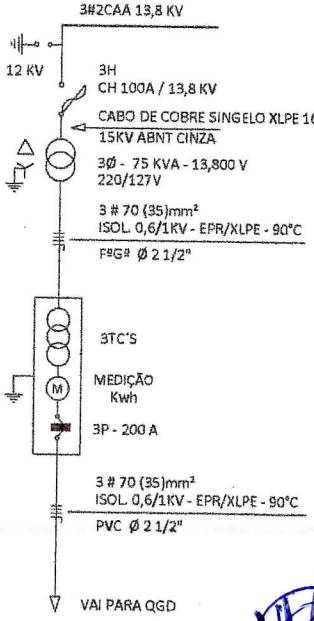

RENAN SOARES MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
CPF 008 192 232 54

ASSUNTO: PROJETO DE ELETRICO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 75KVA SIMPLIFICADA AO TEMPO E EM POSTE COM MEDIÇÃO INDIRETA		PRAÇA: UNICA
CONTEÚDO: PROJETO ELÉTRICO, VISTAS FRONTAL, LATERAL, SUPERIOR E DIAGRAMA UNIFILAR E DETALHES		RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO CRUZ [illegible]
PROPRIETÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME CNPJ 23.[illegible]		RESPONSÁVEL:
MUNICÍPIO: MÃE DO RIO - PA	LOCAL: AV. PRES. CASTELO BRANCO, S/Nº, CEP 68.[illegible], BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO - PARÁ.	
	OBRA: PROJETO ELETRICO DE UMA SE DE 75KVA/13,8KV - 220/127V	
FASE DO PROJETO: ☒ A EXECUTAR ☐ EXECUTADO	DATA: FEVEREIRO / 2021 — ESCALA: UNICA — DEMANDA TOTAL: 75 KVA	PAULO ROBERTO VILLA DA CRUZ CRP - 15[illegible]